




Distriheat[®]
heating systems

Smart-automatiseringen


Hoe kun je de warmtebron draadloos bedienen

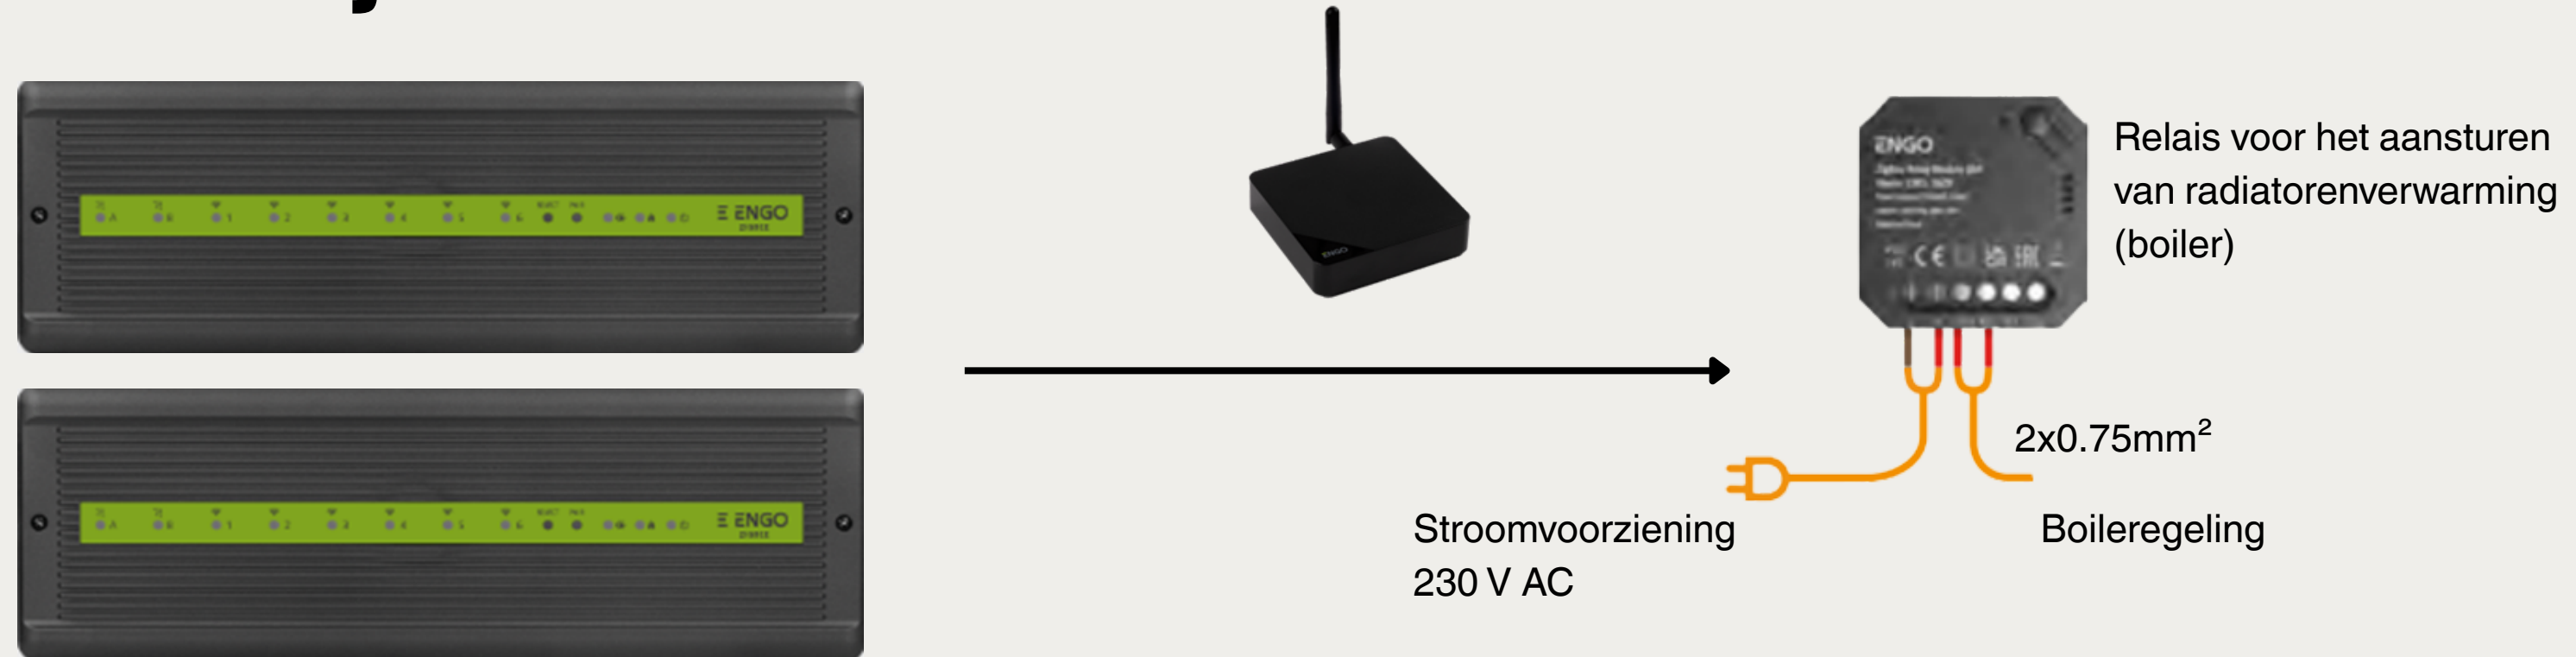


Voorbeeld van het instellen van een automatisering voor het in- en uitschakelen van de warmtebron met een ZigBee-relais, gebaseerd op de status van de boileruitgang van de ECB62-ZB.

In dit voorbeeld worden twee regelmodules gebruikt die samen één warmtebron aansturen.


Automatisering voor het inschakelen van de verwarming

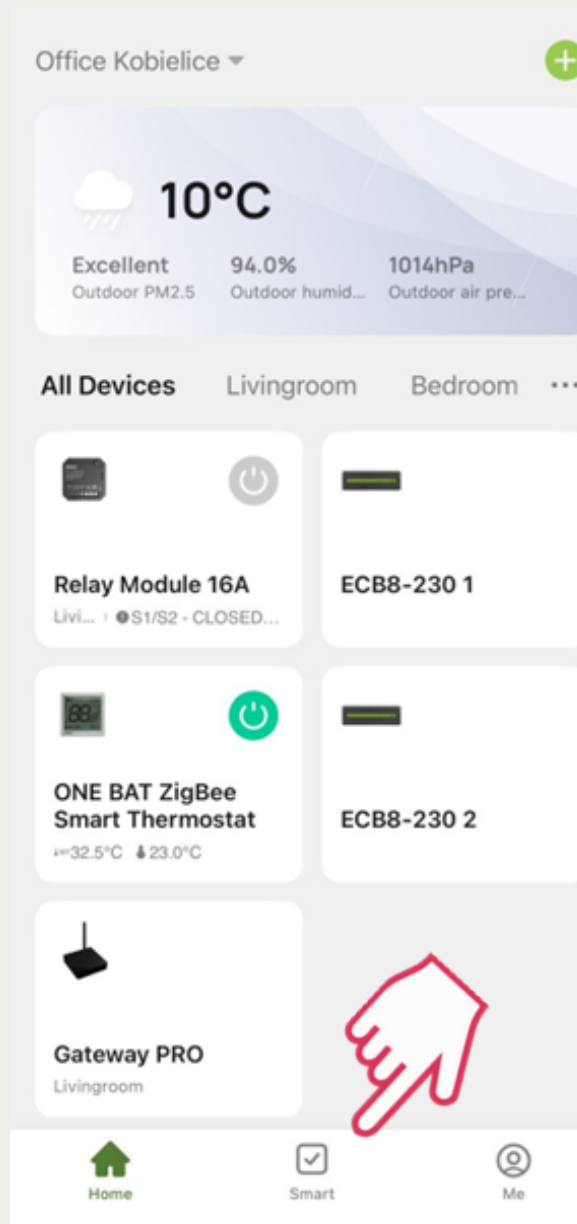


Ga in de ENGO-app naar 'Smart'.

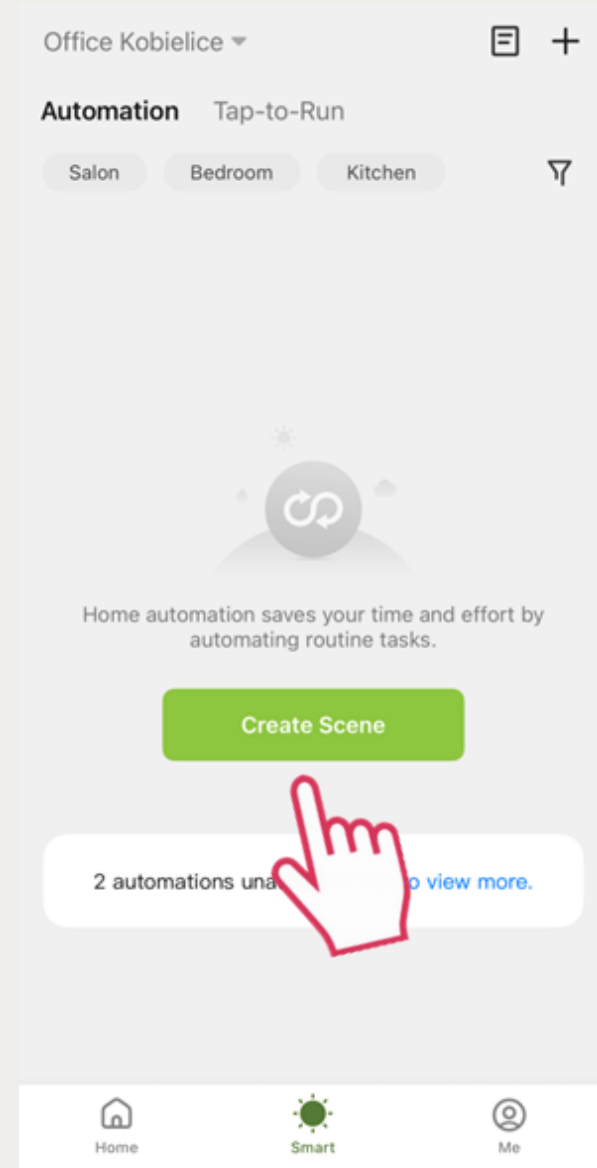


Klik op 'Create Scene'.

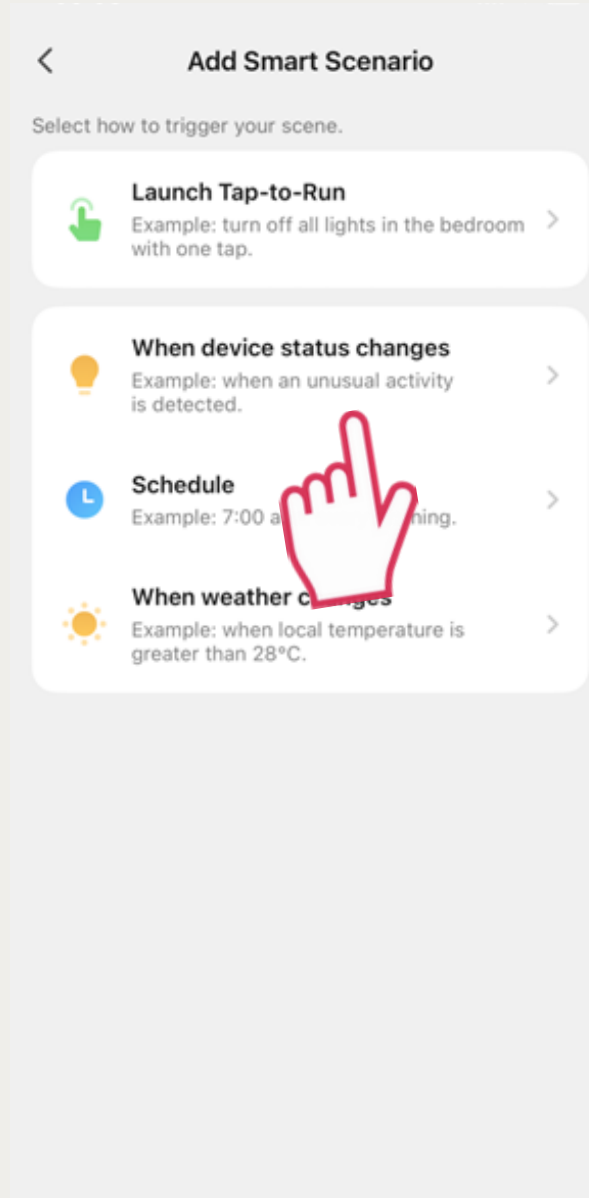

Selecteer 'Wanneer apparaatsstatus verandert'.

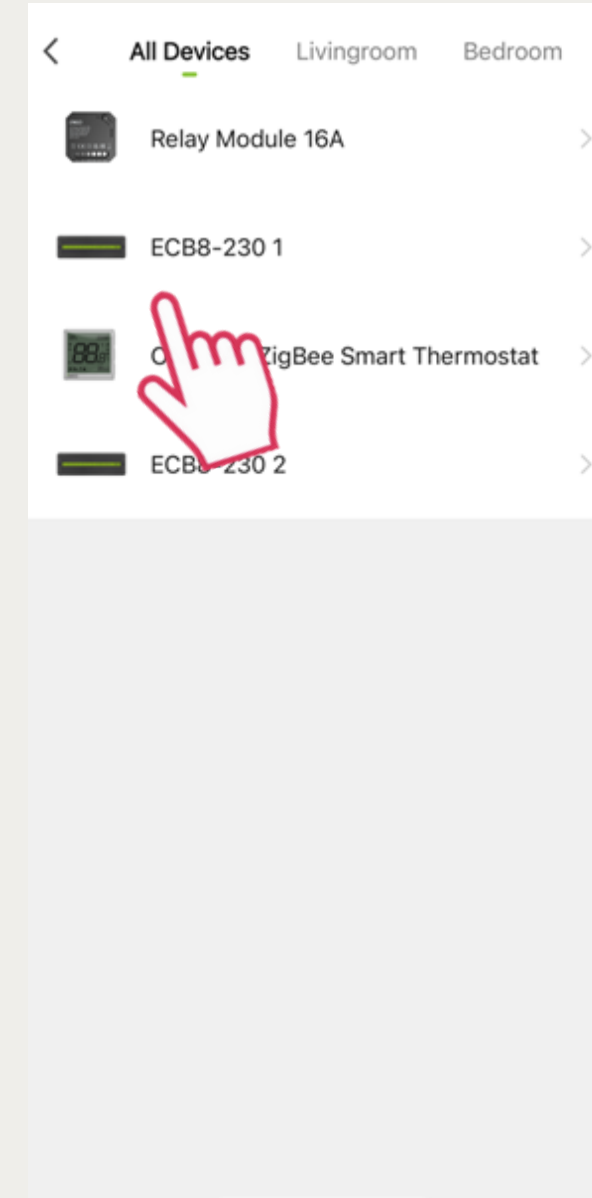


Selecteer de eerste module

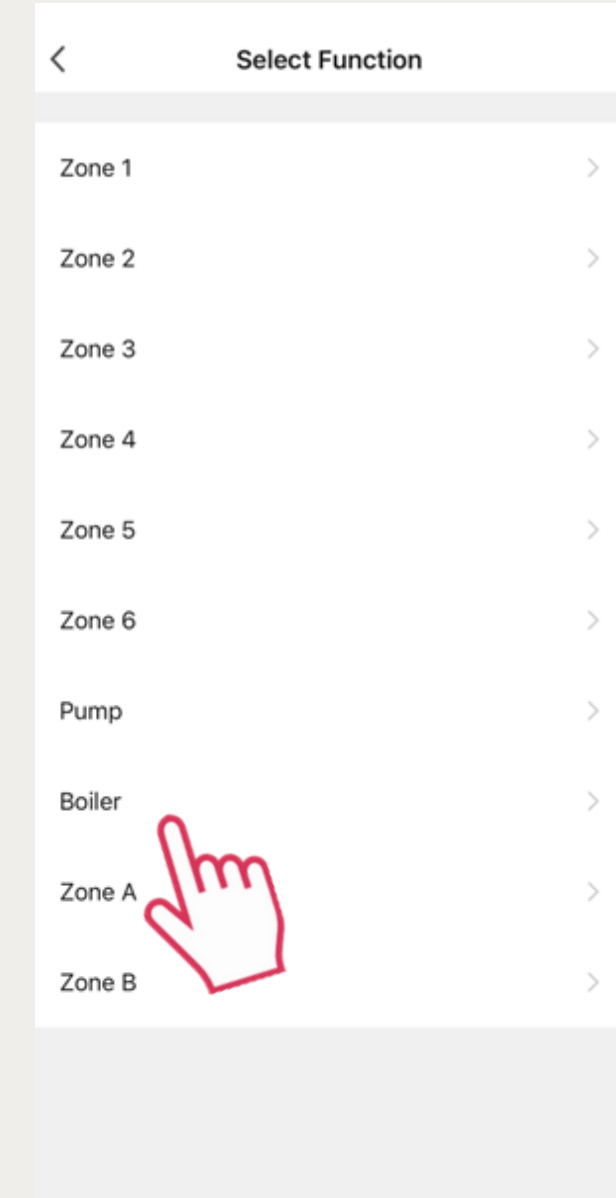


Selecteer 'Boiler'.

Automatisering voor het inschakelen van de verwarming

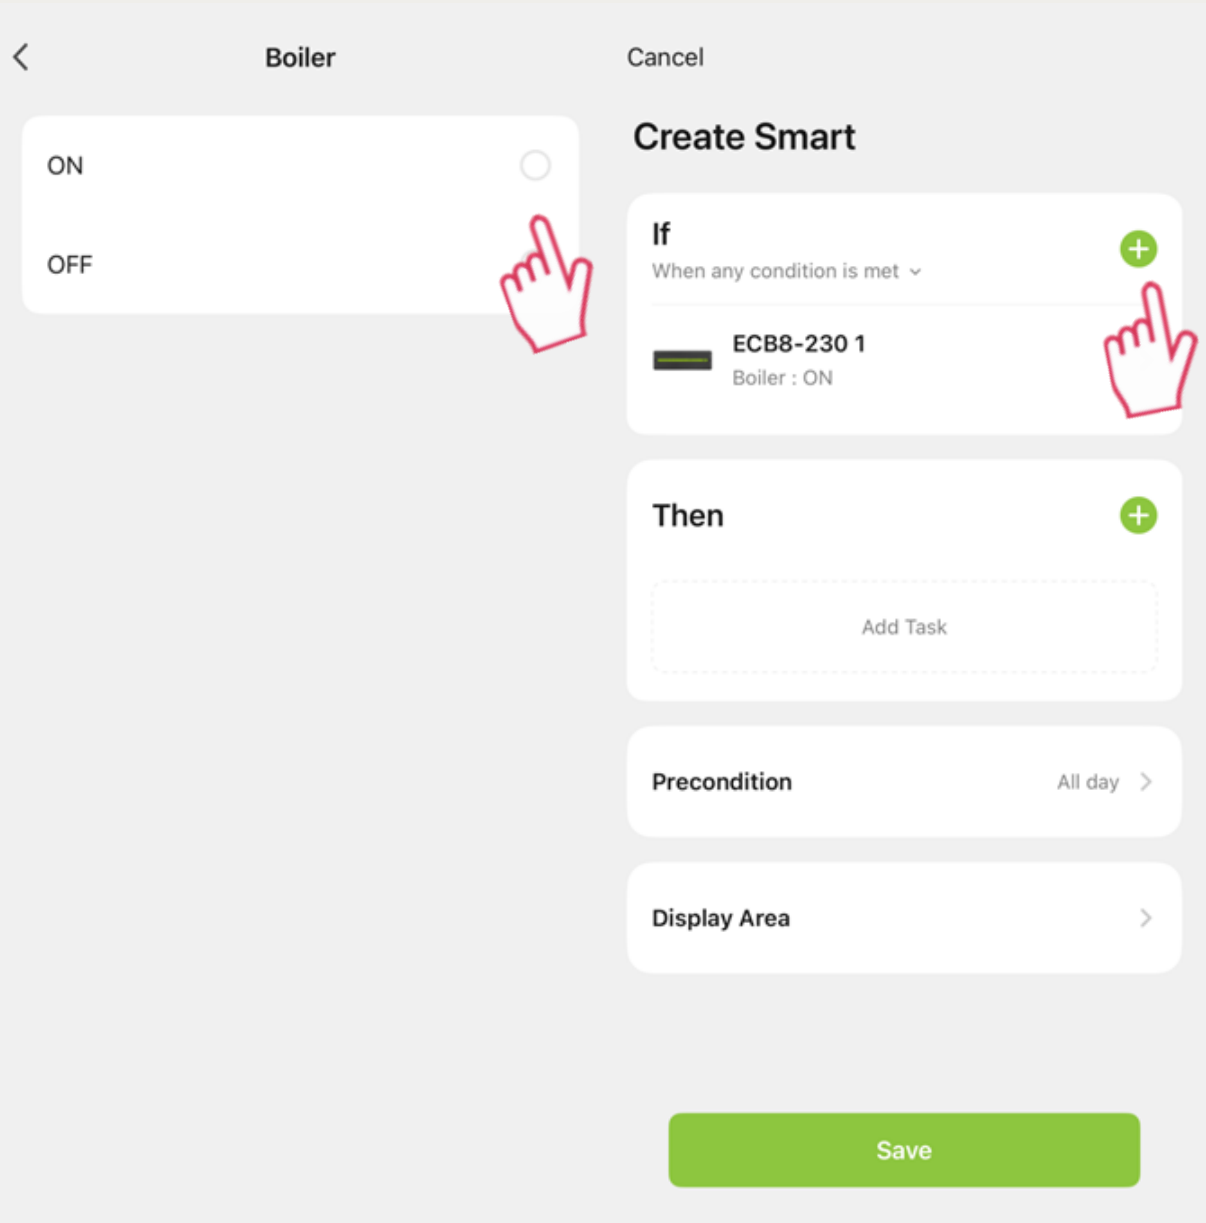


Klik 'ON'


Voeg een andere
'Condition' toe

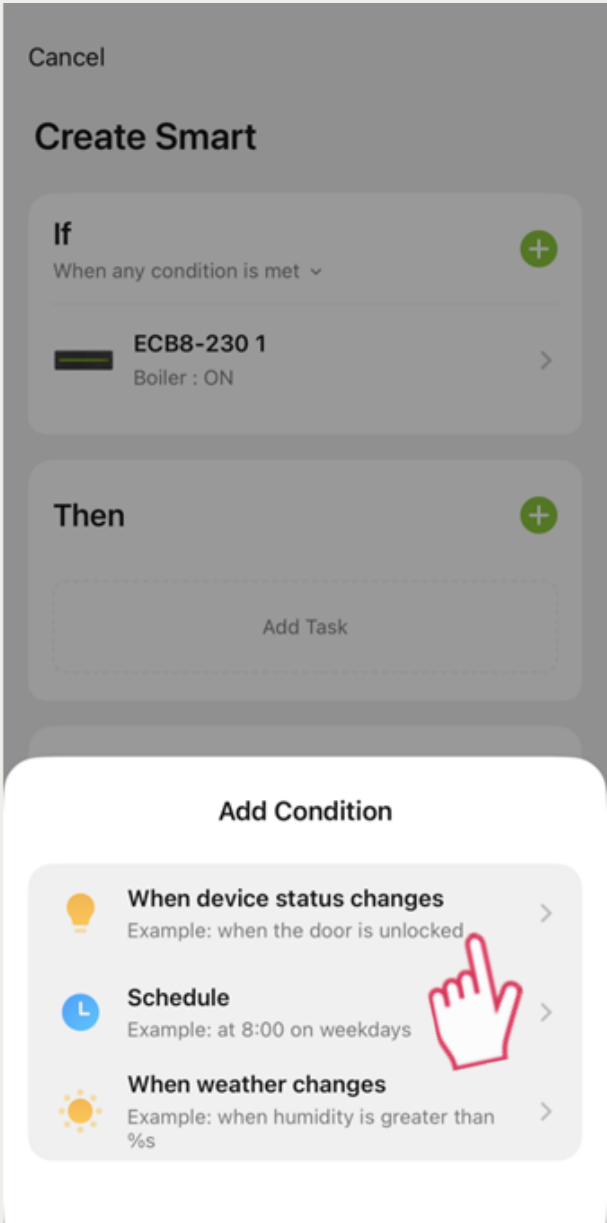

Selecteer 'Wanneer
de status van het
apparaat verandert'

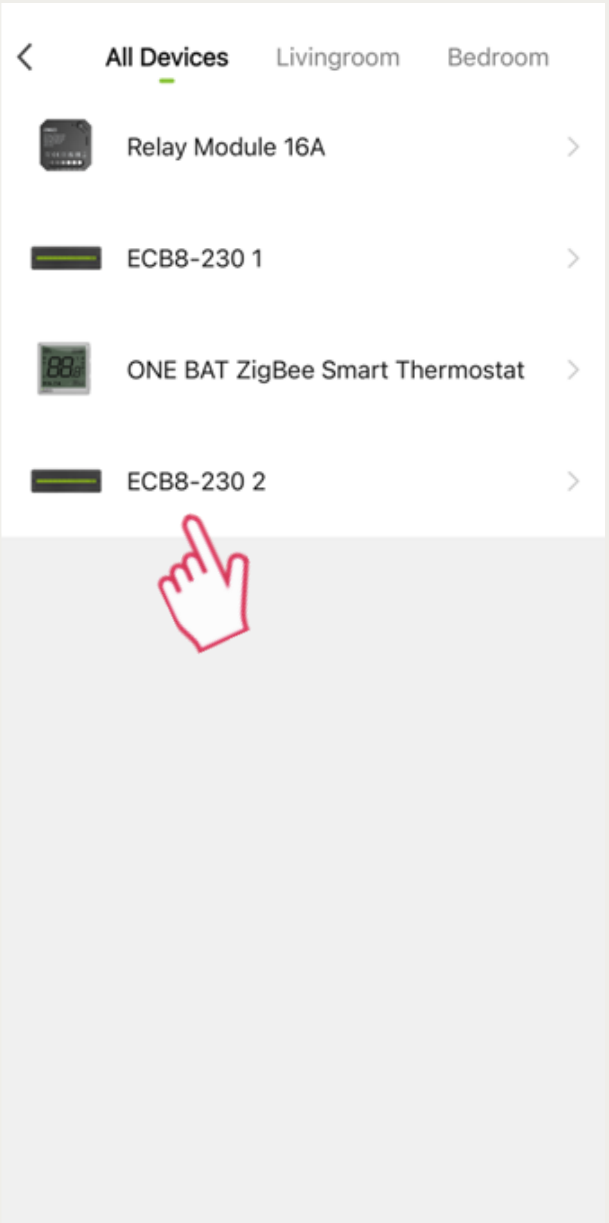


Selecteer de
tweede module

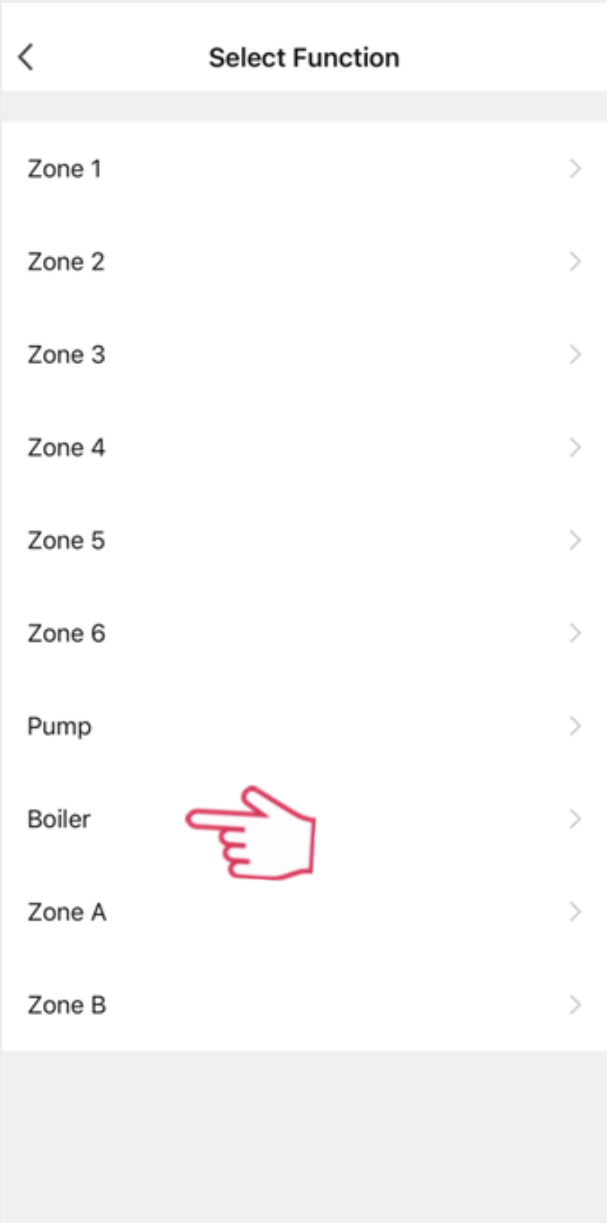


Selecteer
'Boiler'


Automatisering voor het inschakelen van de verwarming

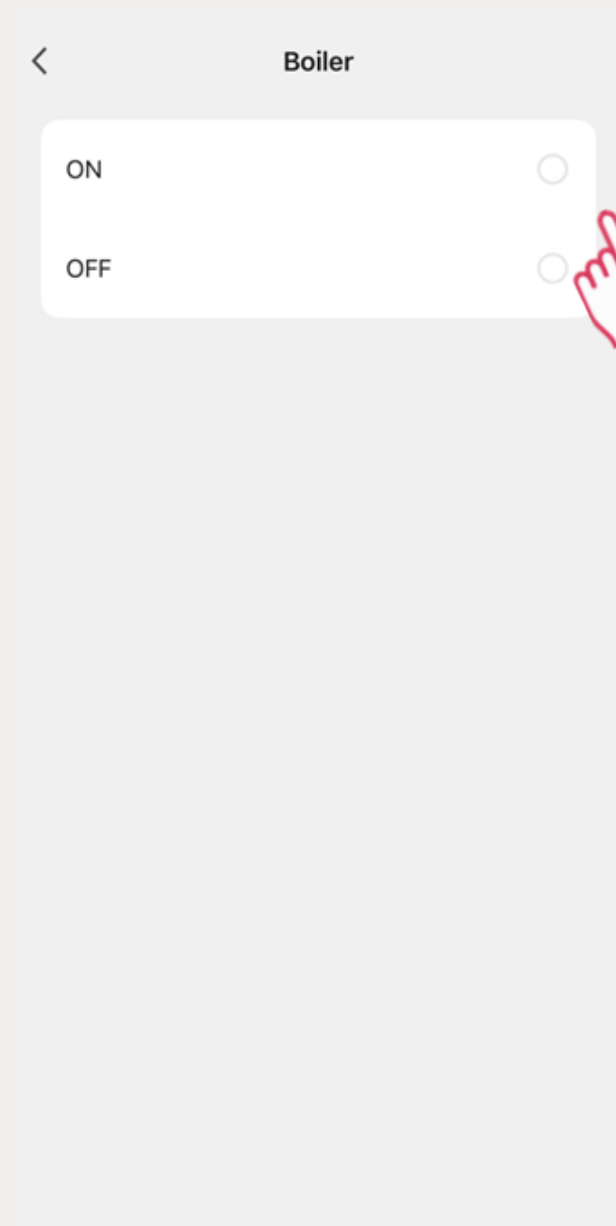


Klik op 'ON'

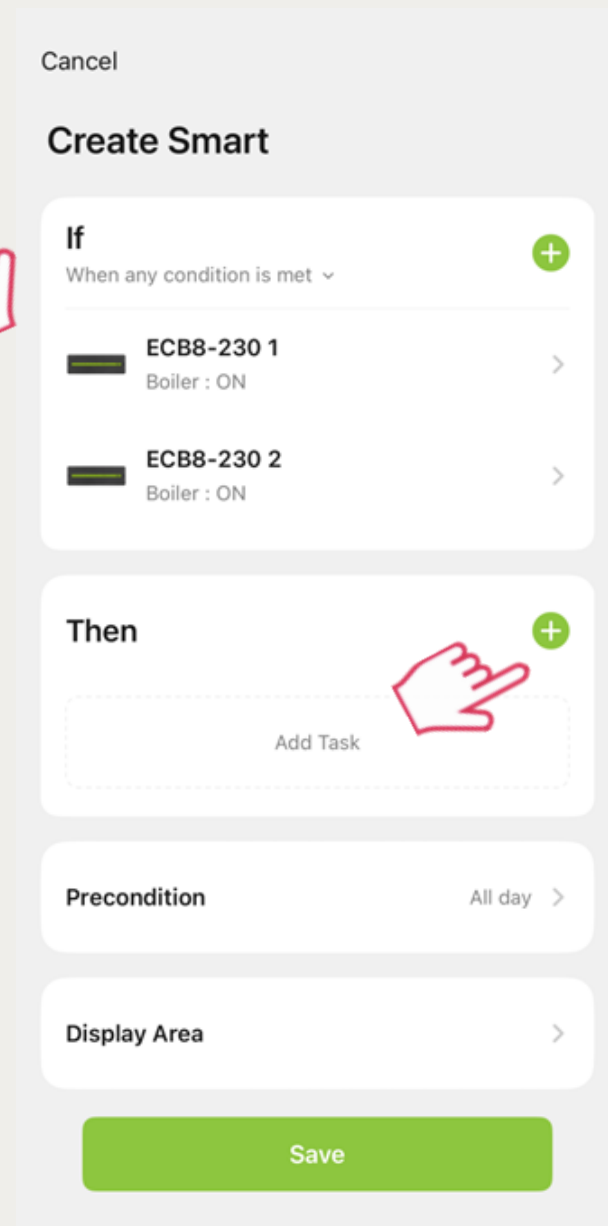


Klik op '+'

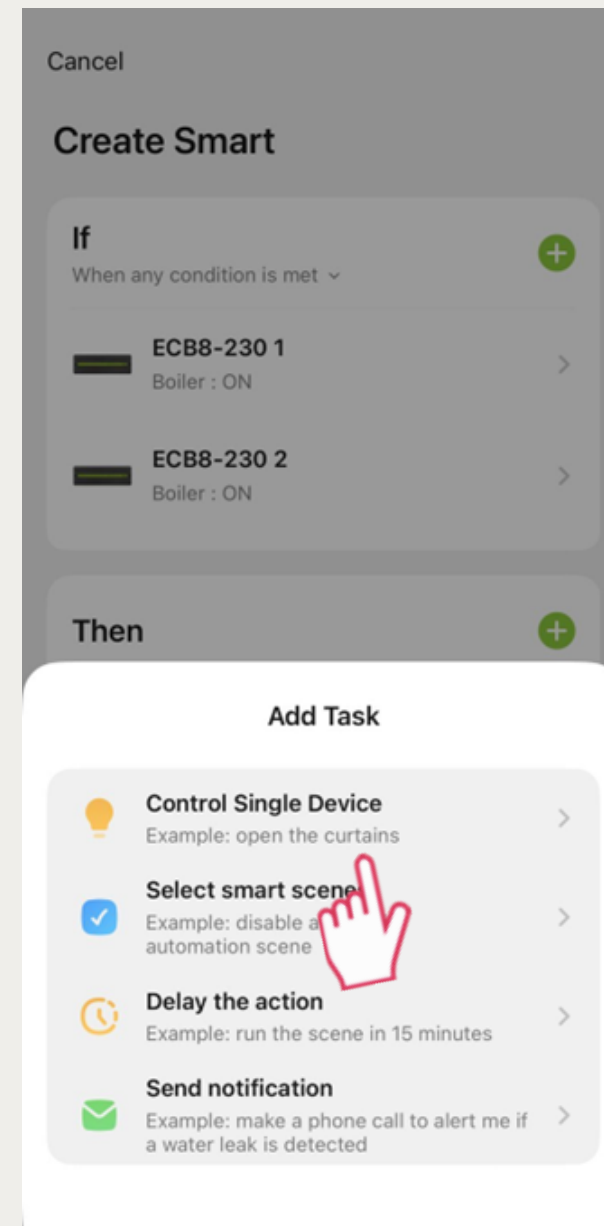

Selecteer 'Enkel
apparaat bedienen'

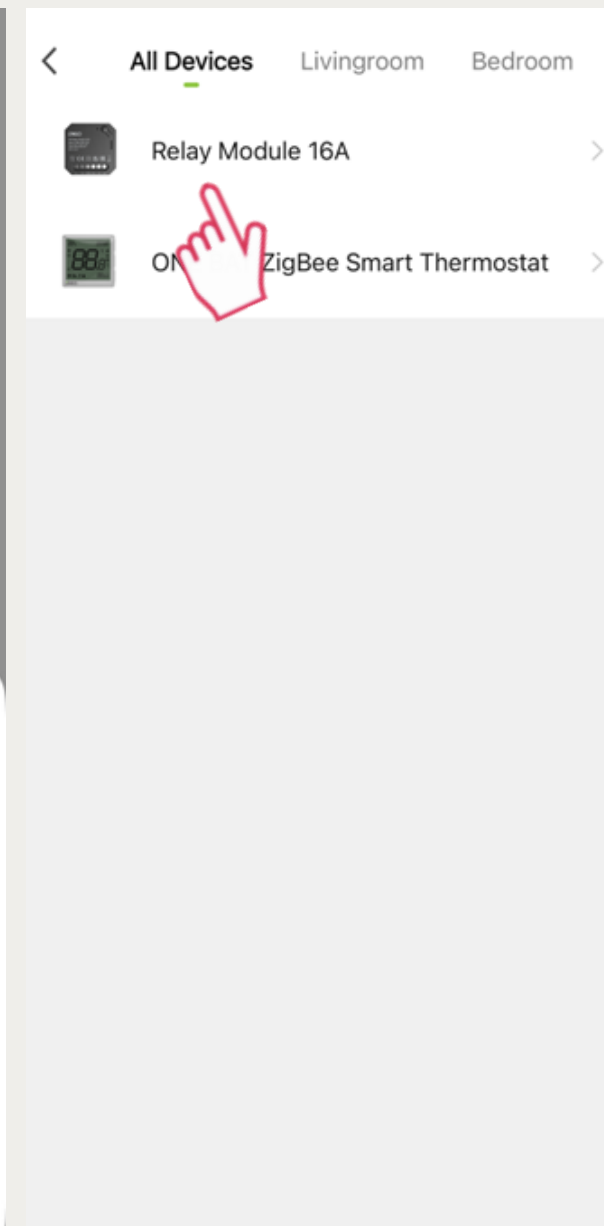


Selecteer het relais om de
warmtebron te bedienen

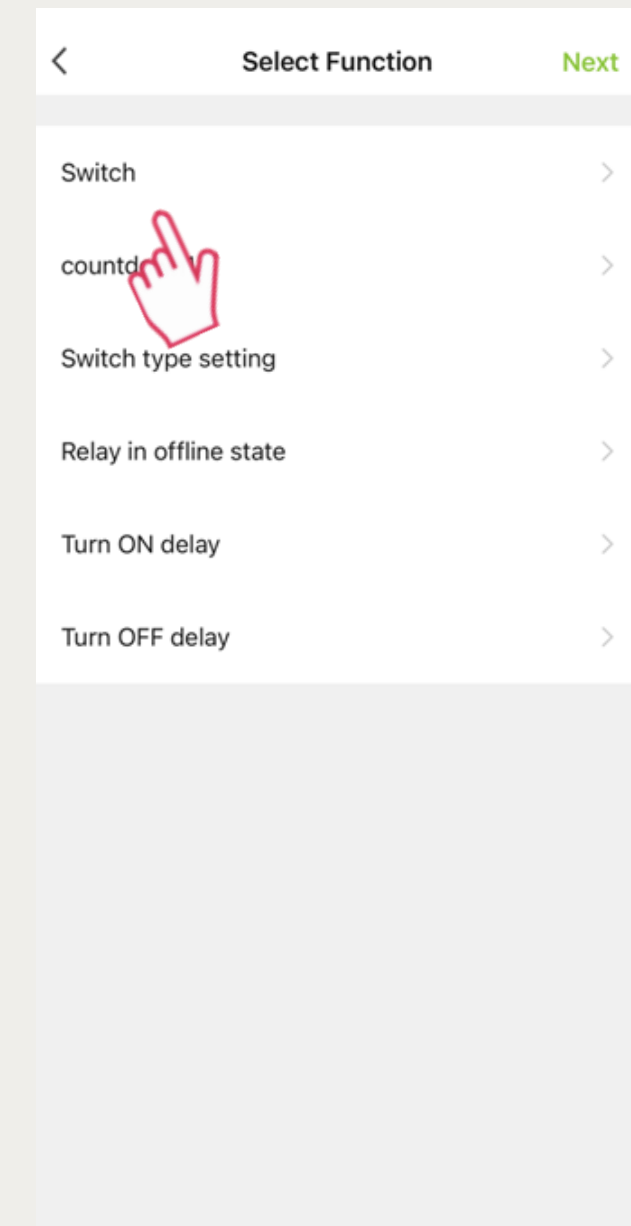


Klik op 'Switch'


Automatisering voor het inschakelen van de verwarming

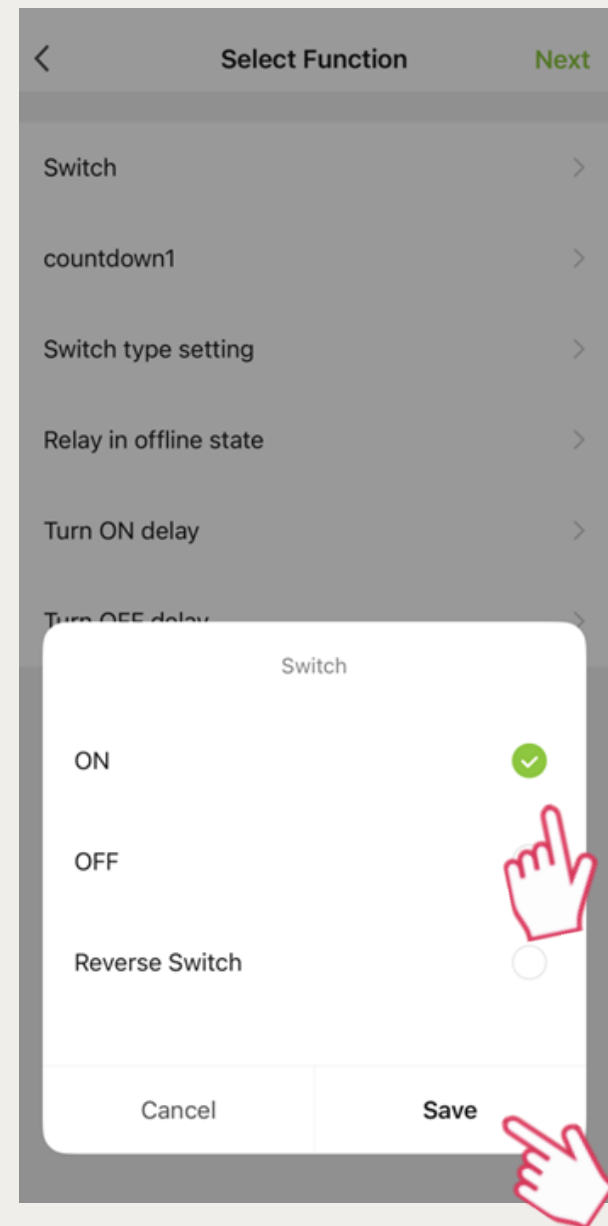


Klik 'ON' en opslaan

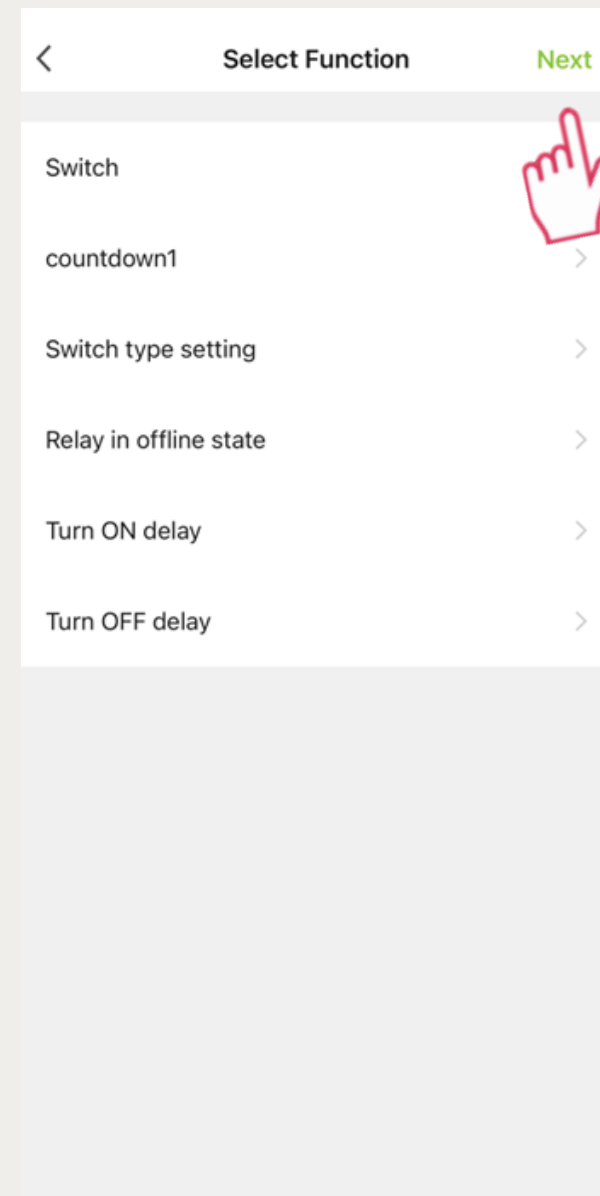


Klik 'Next/Volgende'

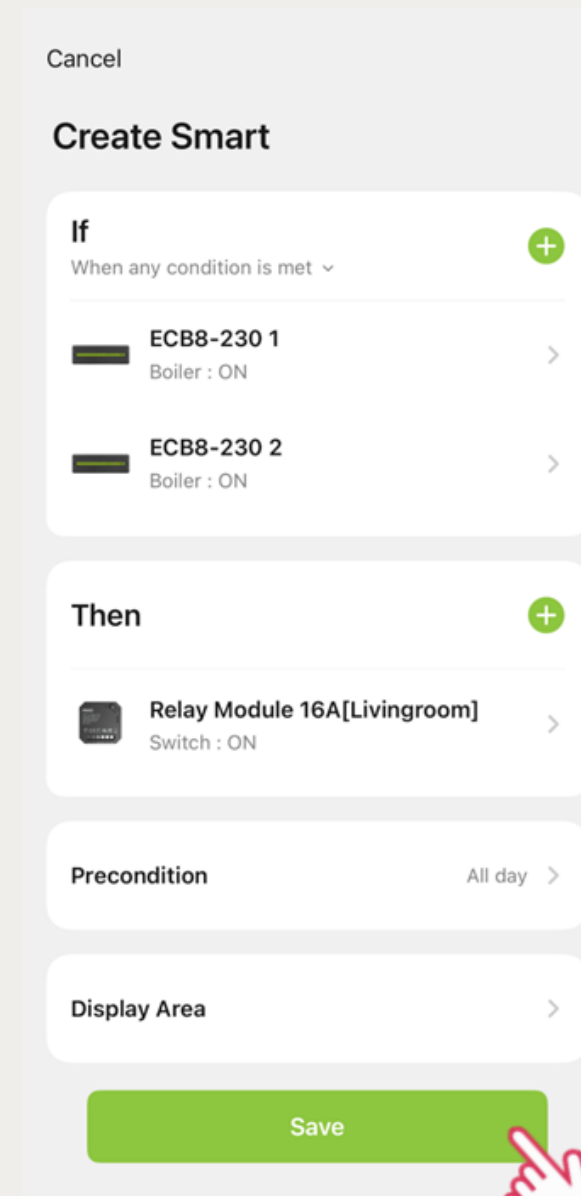


Klik 'Save/opslaan'

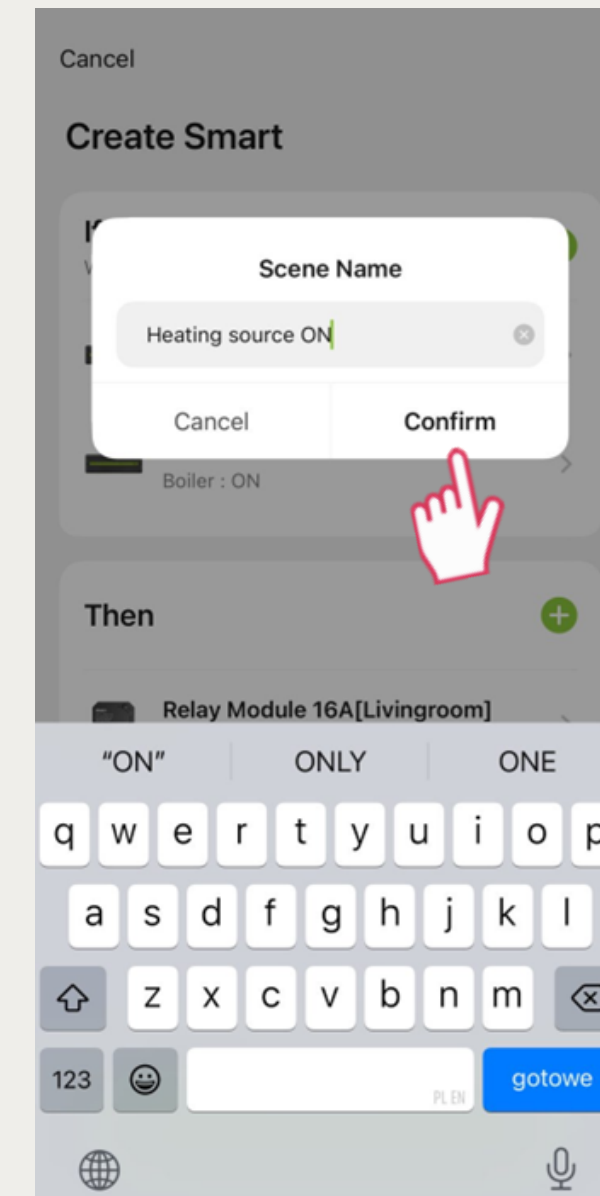


Geef de scène een naam en bevestig

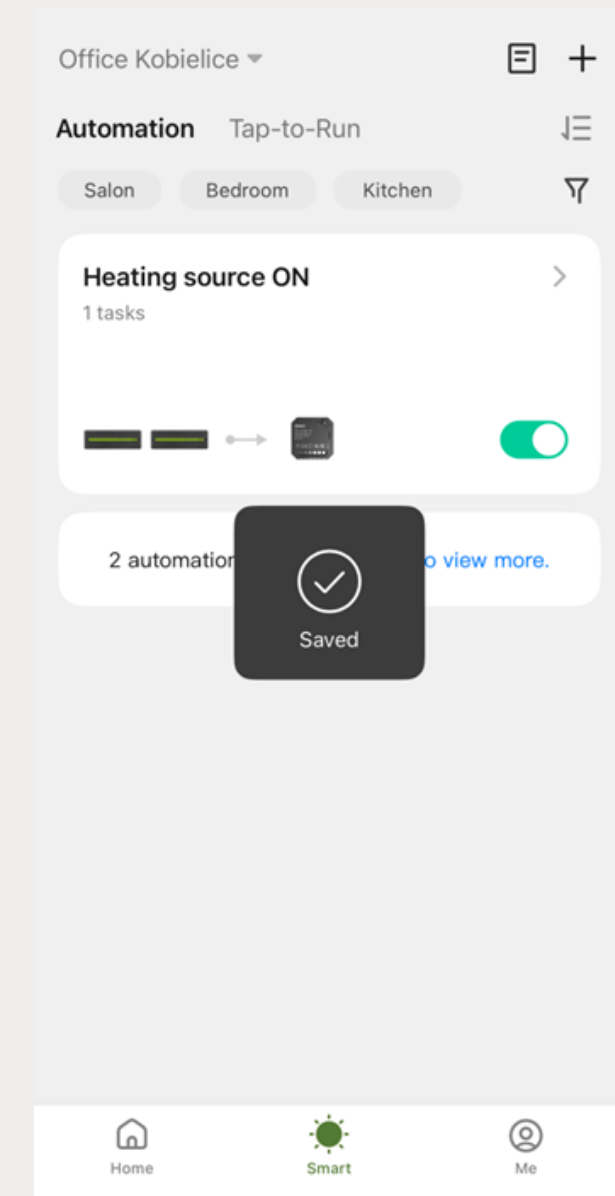


Automatisering voor het uitschakelen van de verwarming

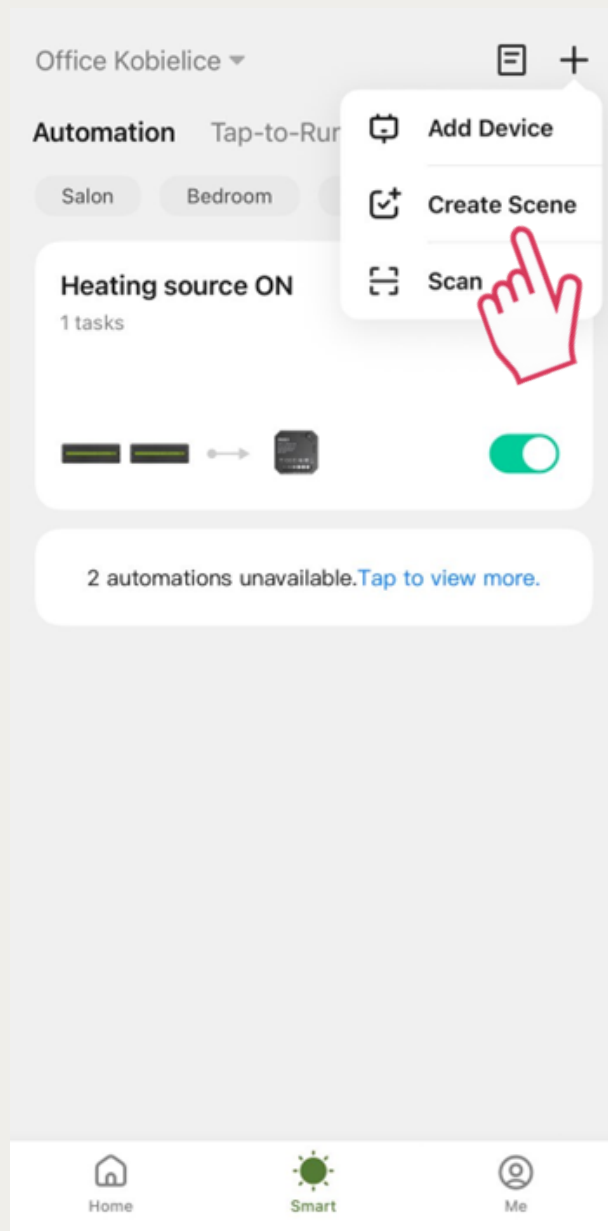


Maak een andere scène

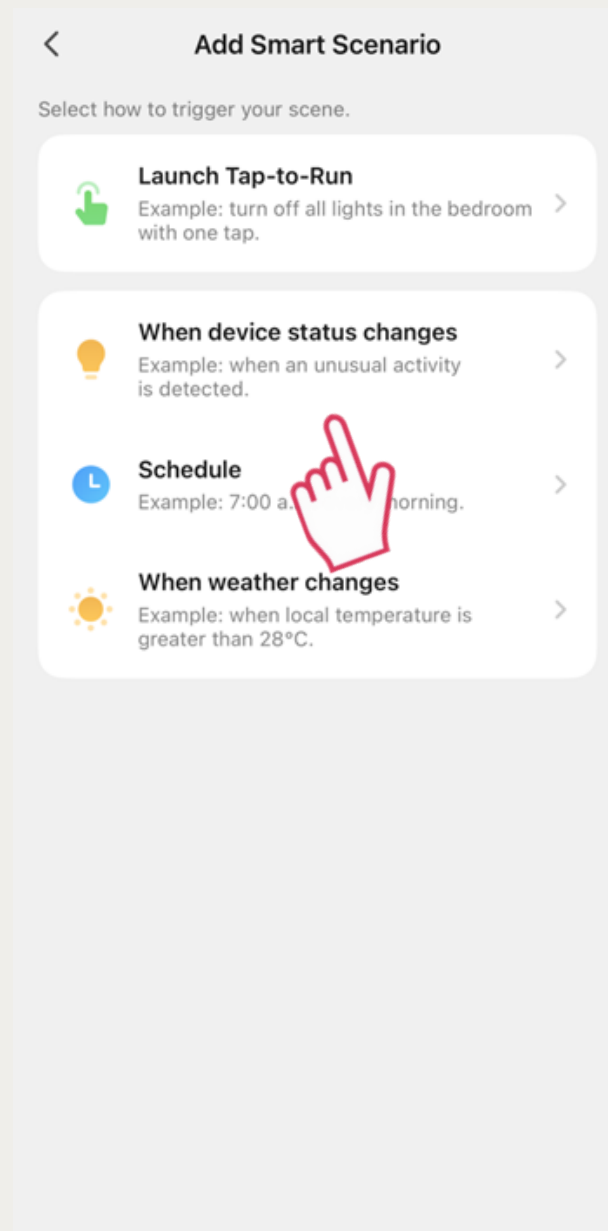


Selecteer 'Wanneer de status van het apparaat verandert'

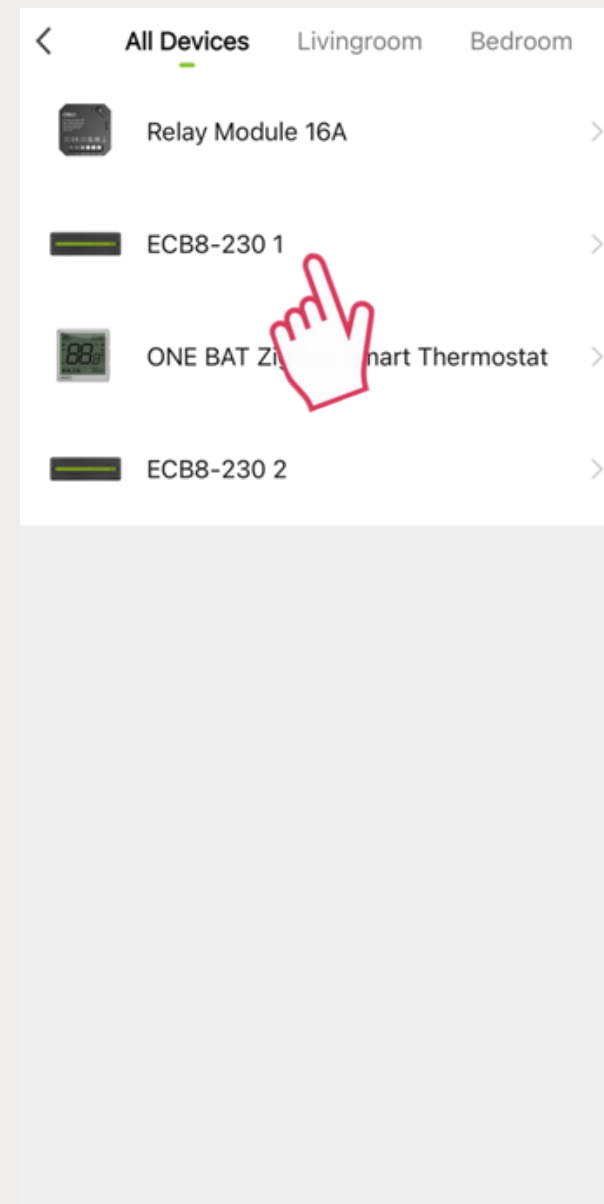

Selecteer de eerste module

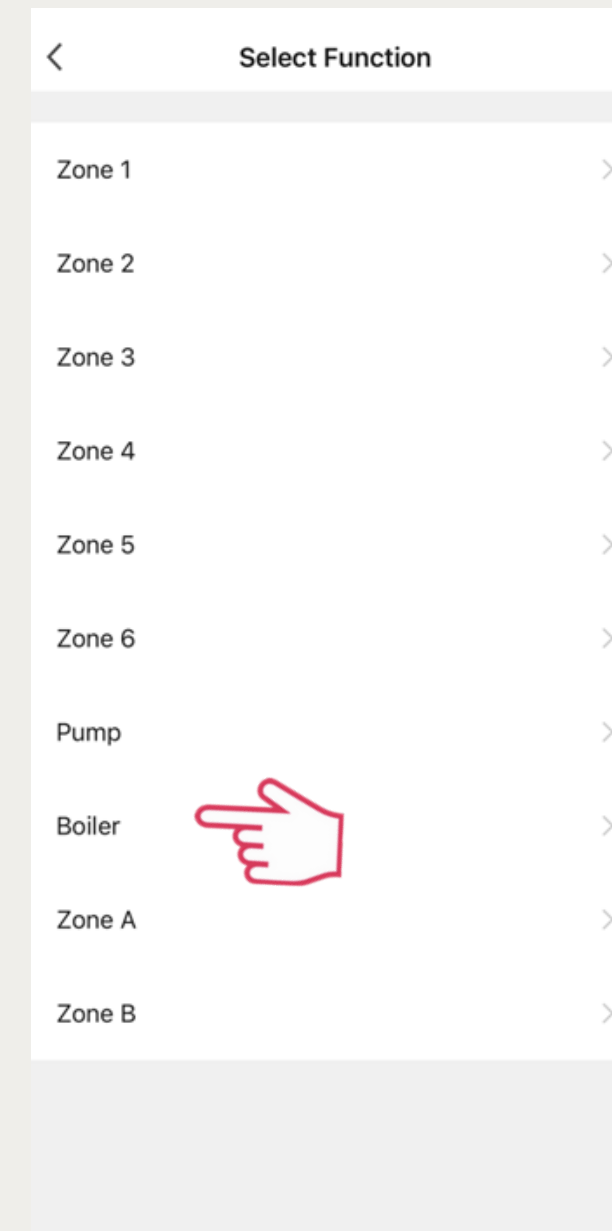


Selecteer 'Boiler'

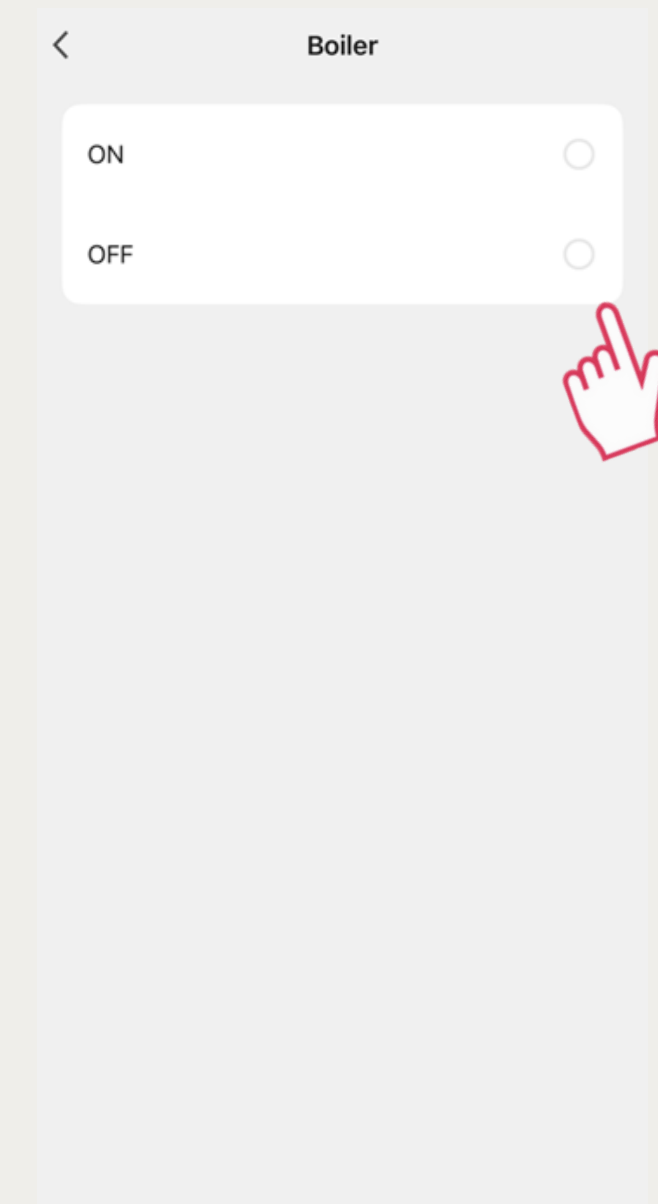

Selecteer 'OFF'

Automatisering voor het uitschakelen van de verwarming

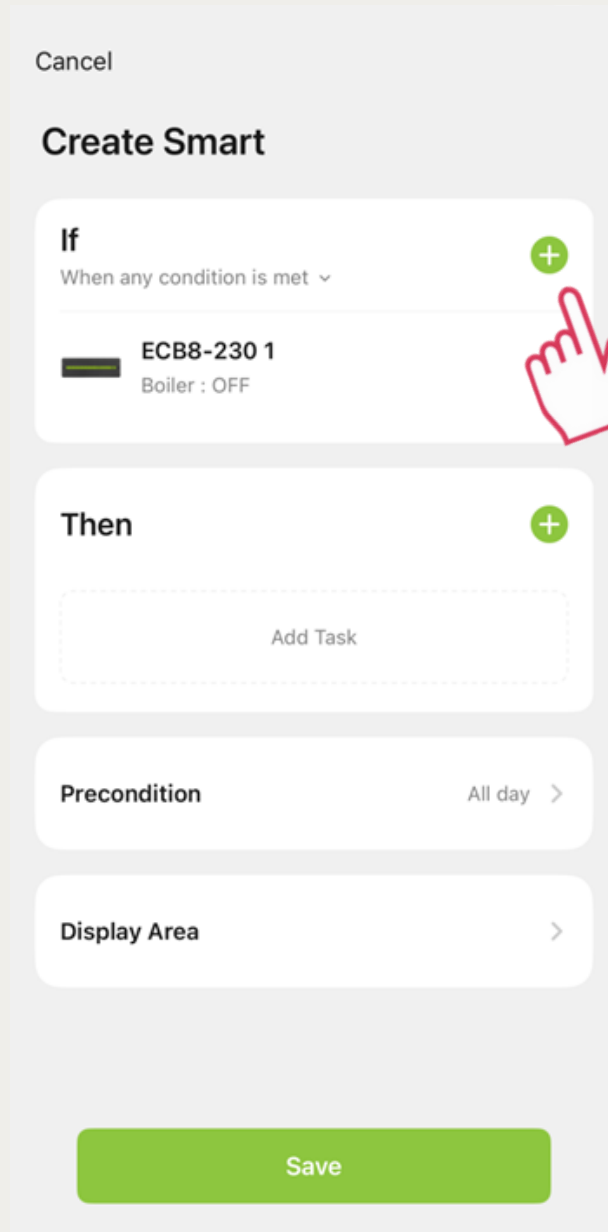

Cancel

Create Smart

If
When any condition is met ▾

ECB8-230 1
Boiler : OFF

Then


Add Task

Precondition All day >

Display Area >

Save

Voeg een andere voorwaarde toe

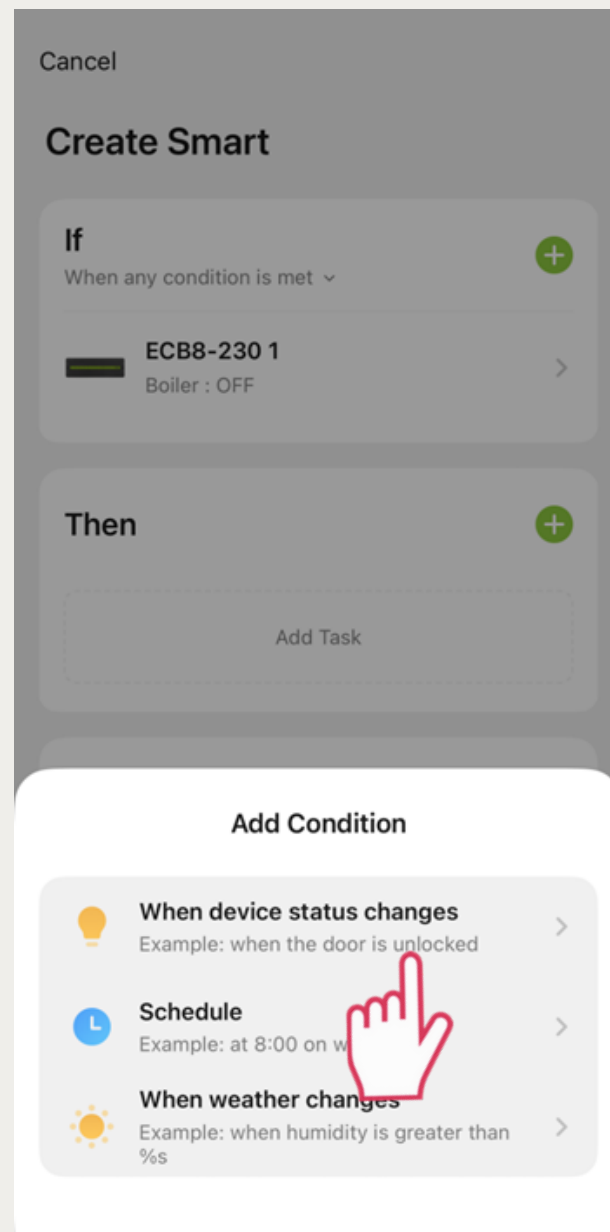

Cancel

Create Smart

If
When any condition is met ▾

ECB8-230 1
Boiler : OFF


Then

Add Task

Add Condition

- When device status changes
Example: when the door is unlocked
- Schedule
Example: at 8:00 on w
- When weather changes
Example: when humidity is greater than %s


Selecteer '**Wanneer de status van het apparaat verandert**'

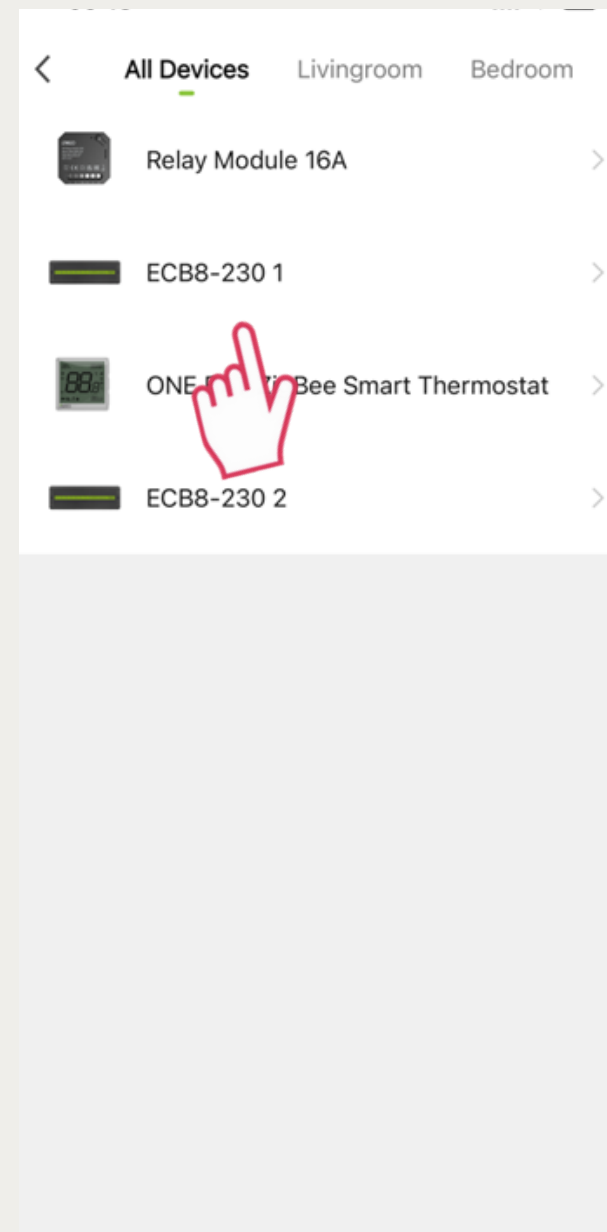

< All Devices Livingroom Bedroom

- Relay Module 16A
- ECB8-230 1
- ONE Bee Smart Thermostat
- ECB8-230 2

Selecteer de eerste module

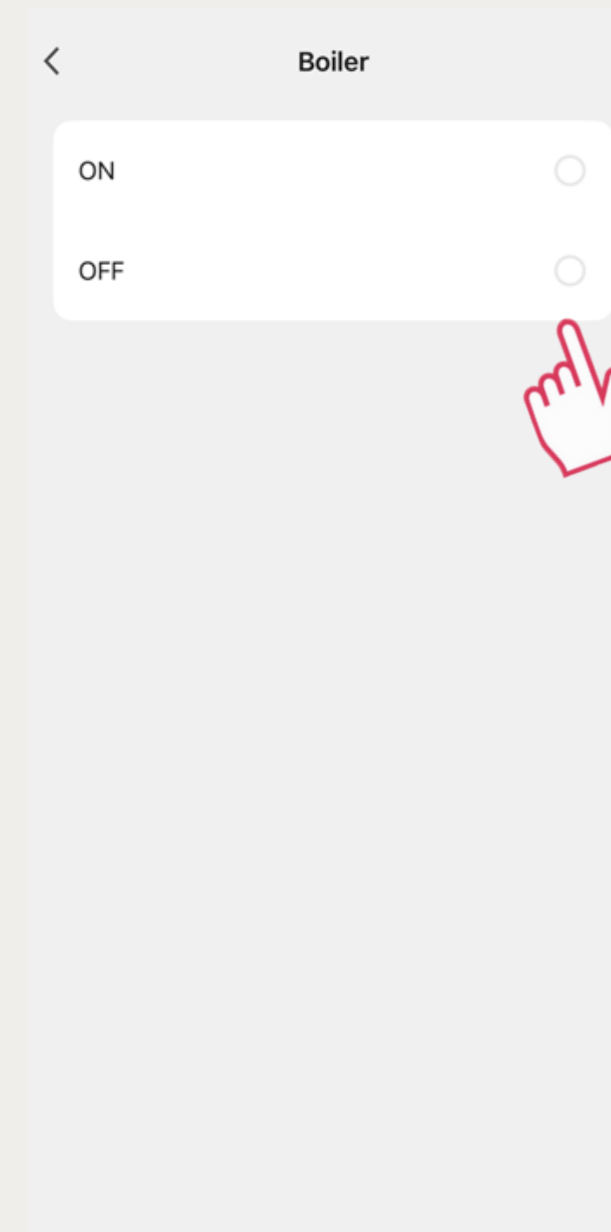


< Boiler

ON

OFF

Selecteer '**OFF**'

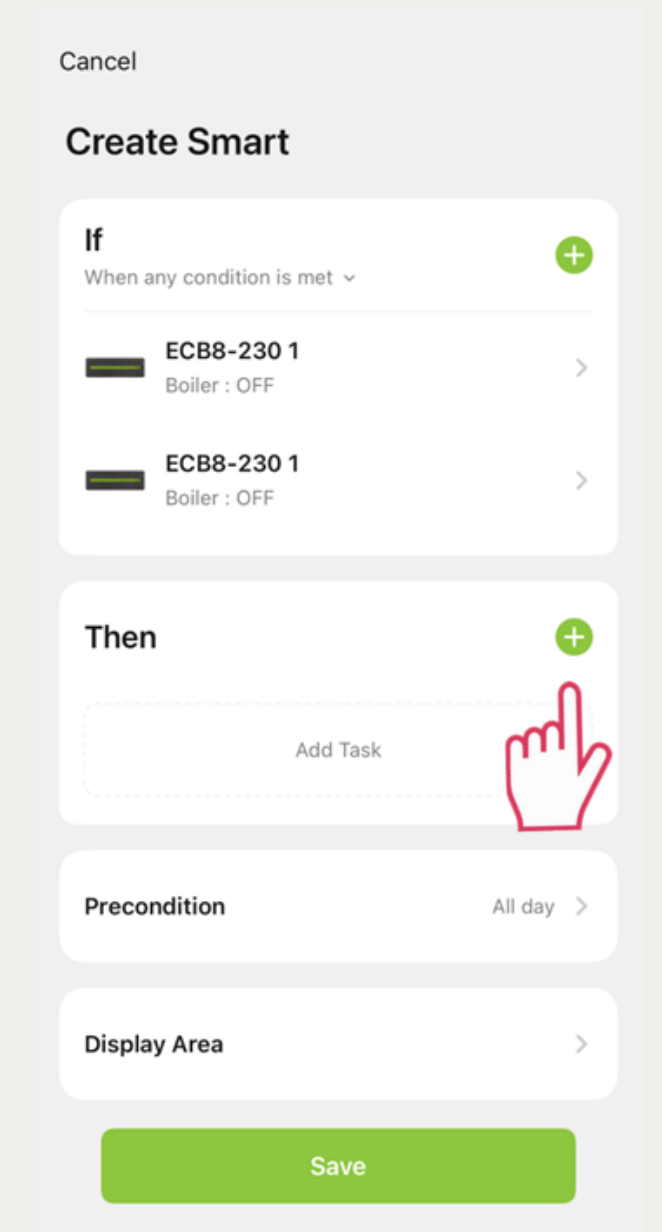

Cancel

Create Smart

If
When any condition is met ▾

ECB8-230 1
Boiler : OFF

ECB8-230 1
Boiler : OFF

Then

Add Task


Precondition All day >

Display Area >


Save

Voeg een uit te voeren actie toe


Automatisering voor het uitschakelen van de verwarming

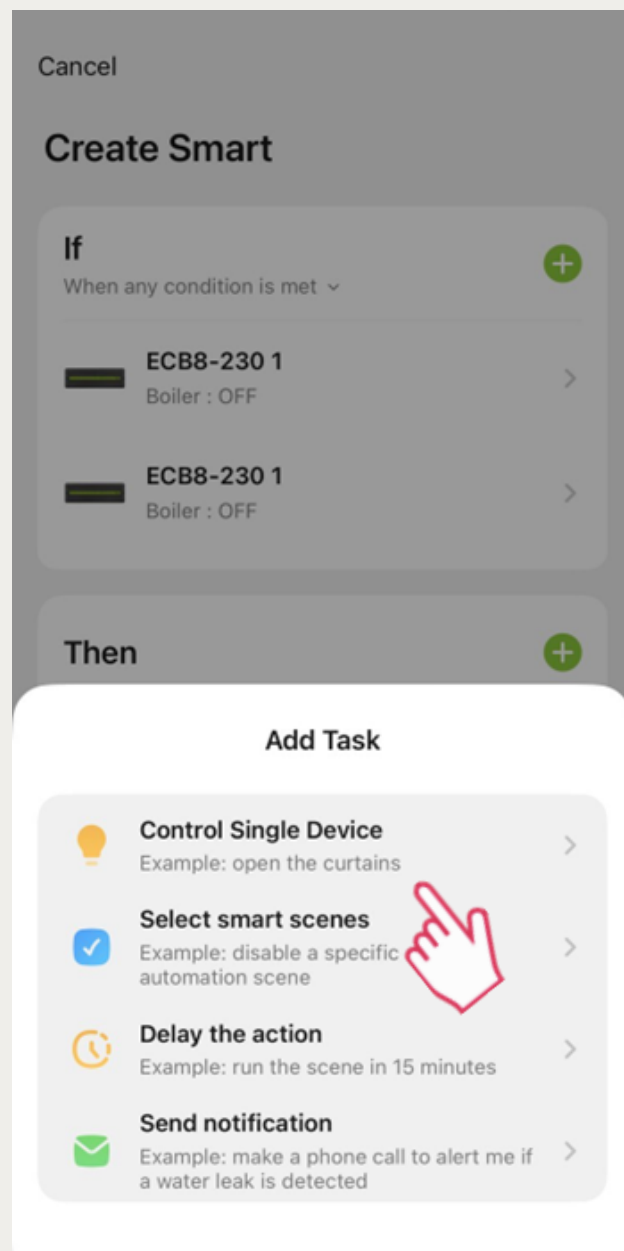


Selecteer 'Enkel apparaat bedienen'

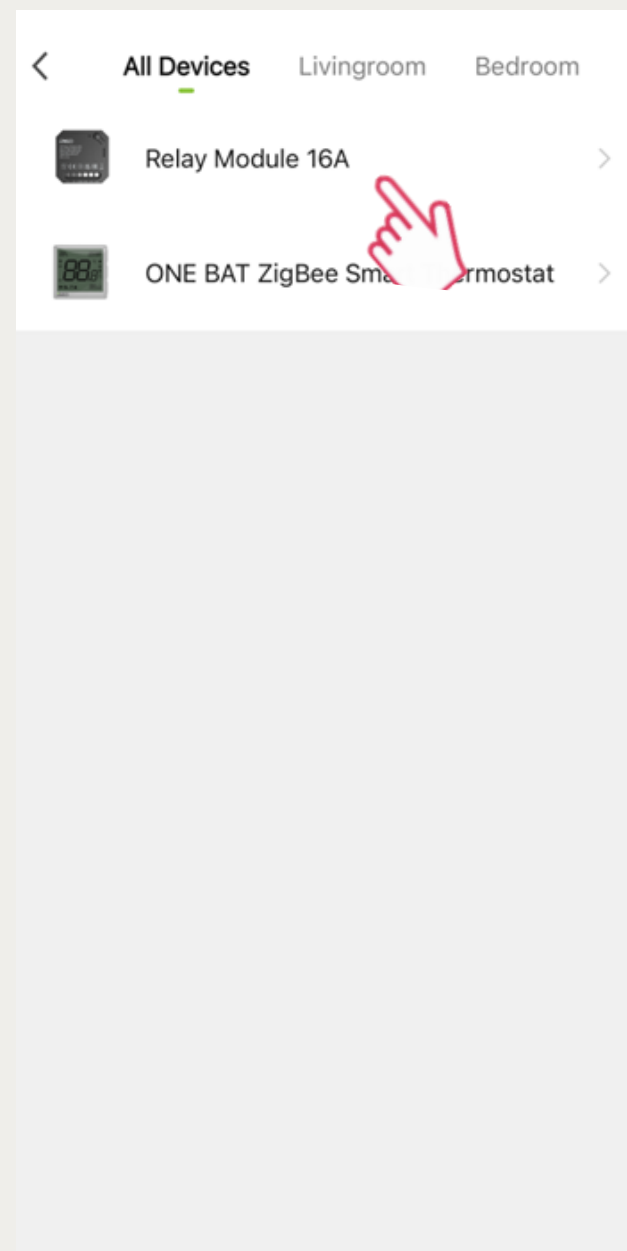


Selecteer het relais om de warmtebron te bedienen

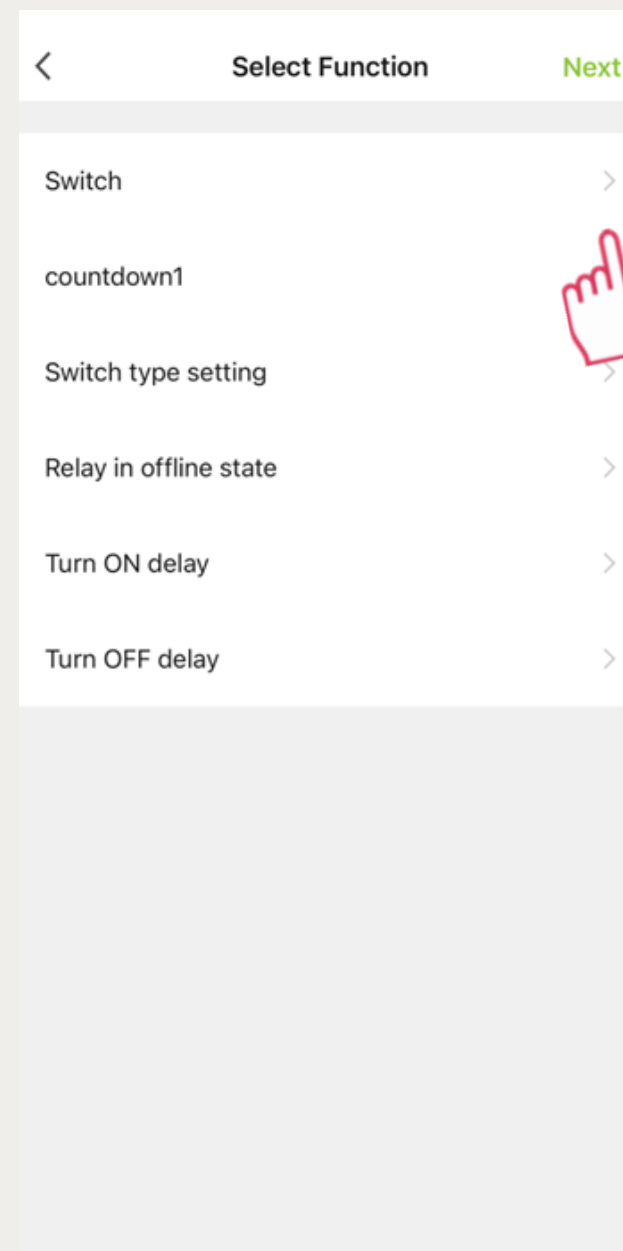

Selecteer 'Switch'

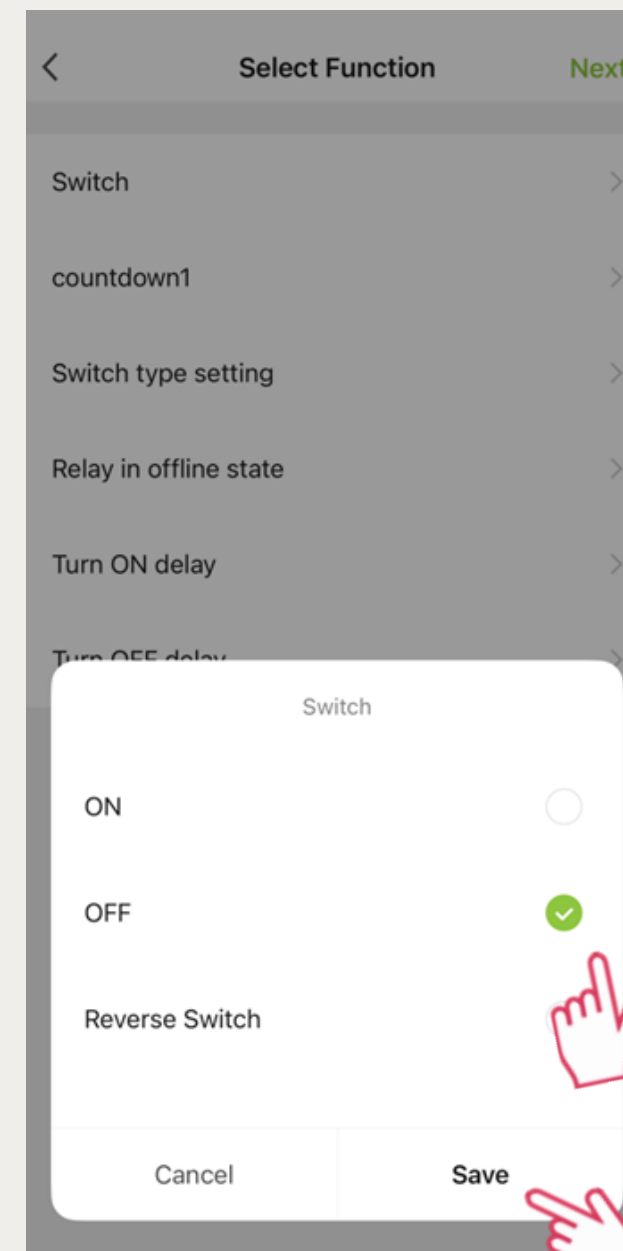


Selecteer 'OFF' en klik op opslaan

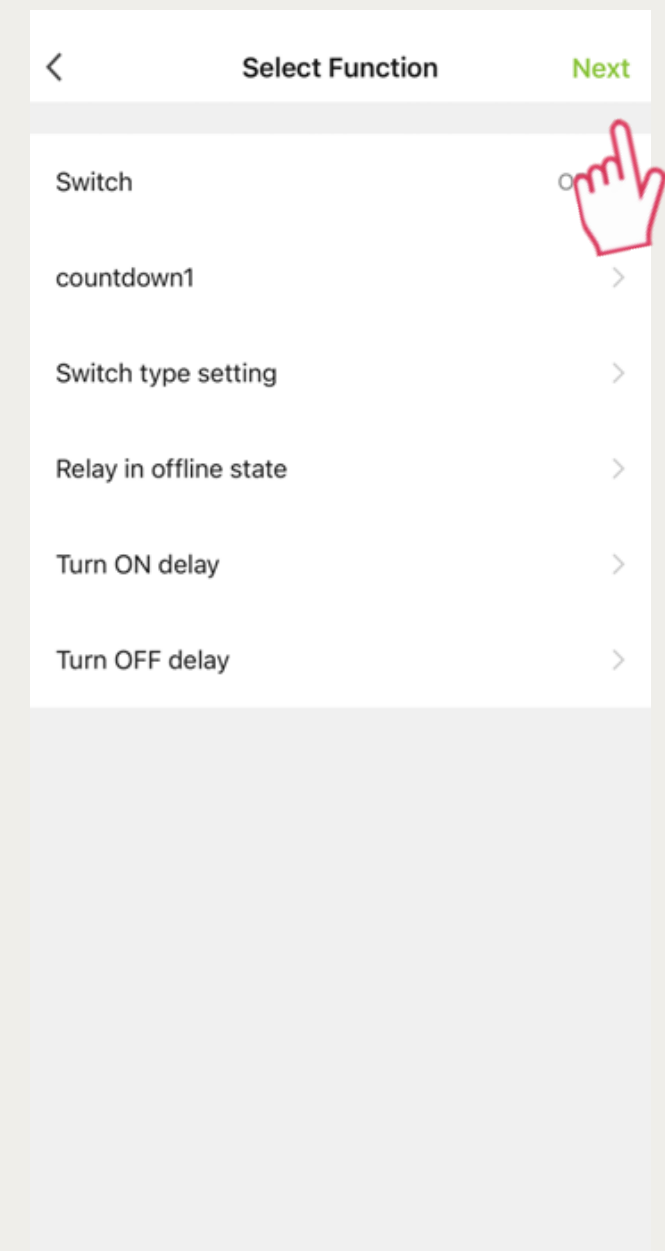


Klik 'Next'


Automatisering voor het uitschakelen van de verwarming

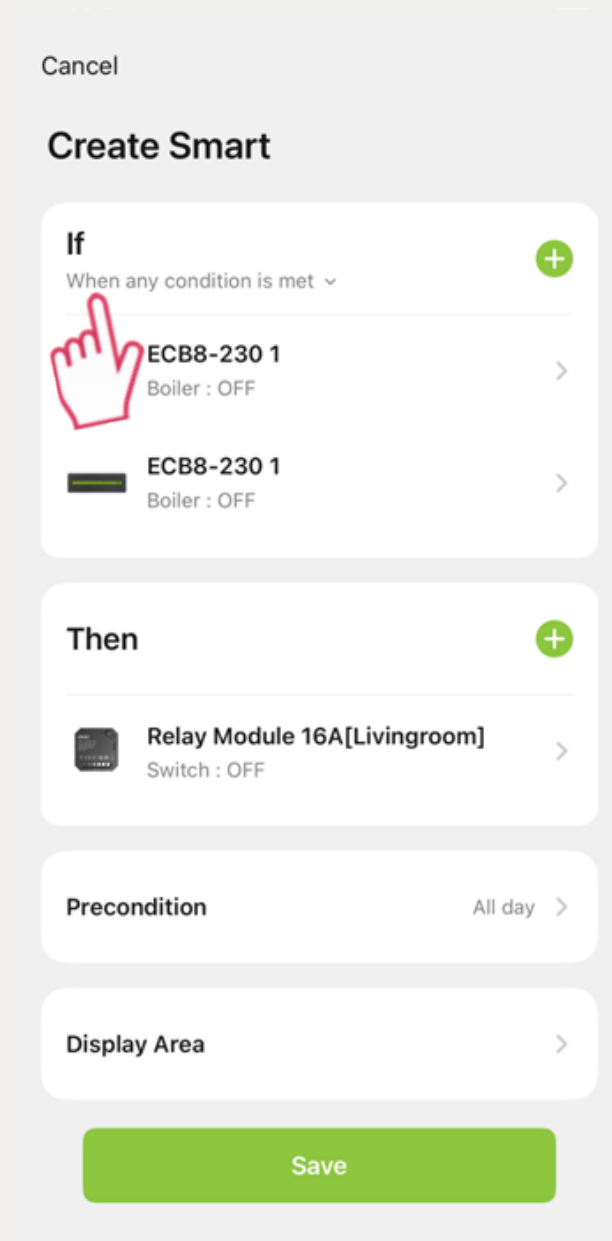


Selecteer 'If/Als'

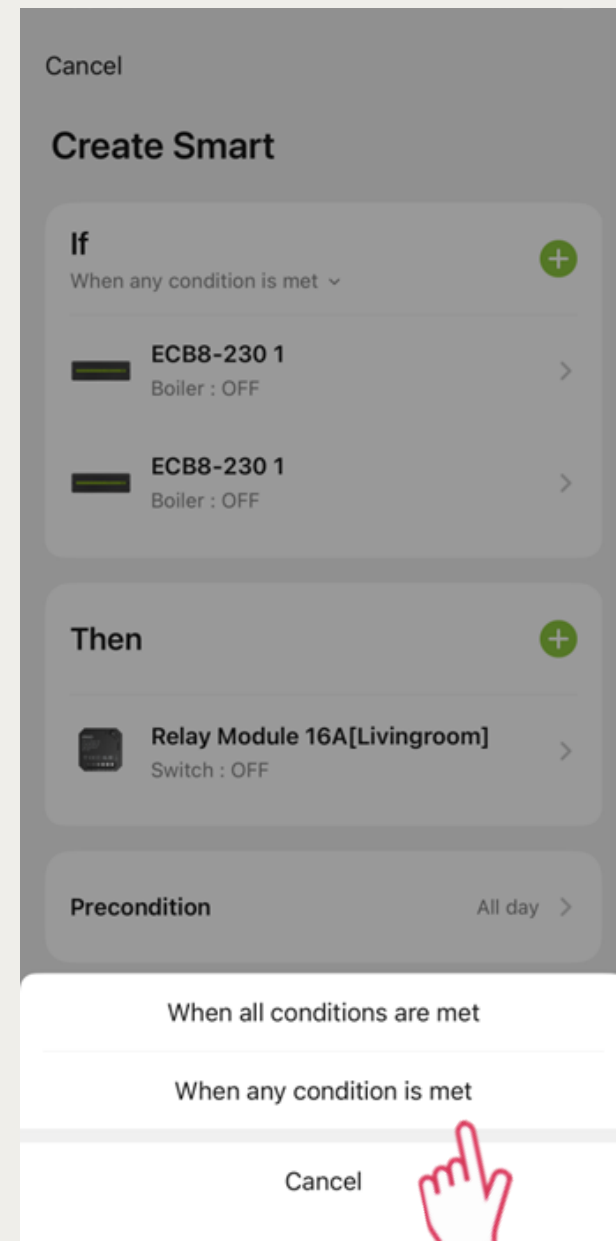


Selecteer 'When all conditions are met'

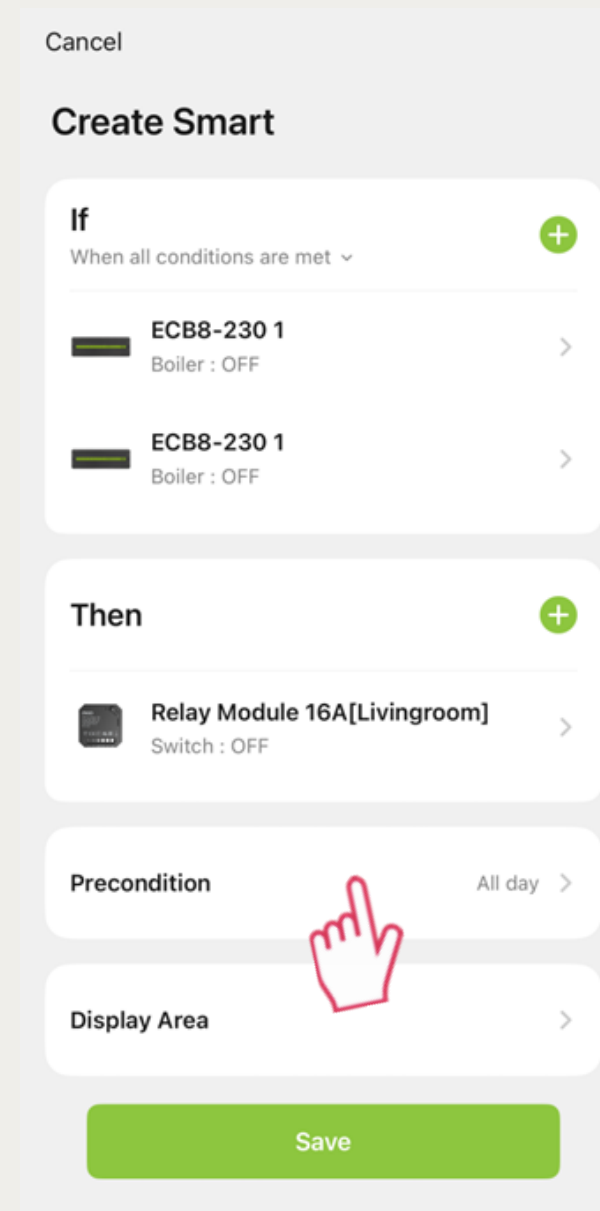

Selecteer 'Opslaan'

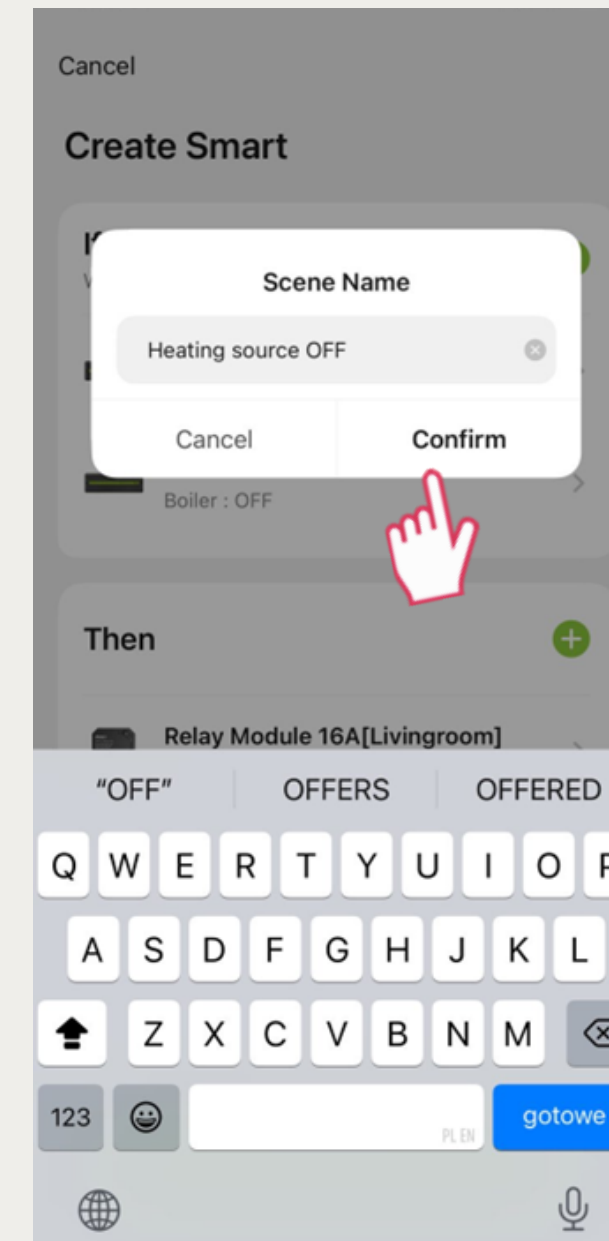

Geef de scène een naam en bevestig

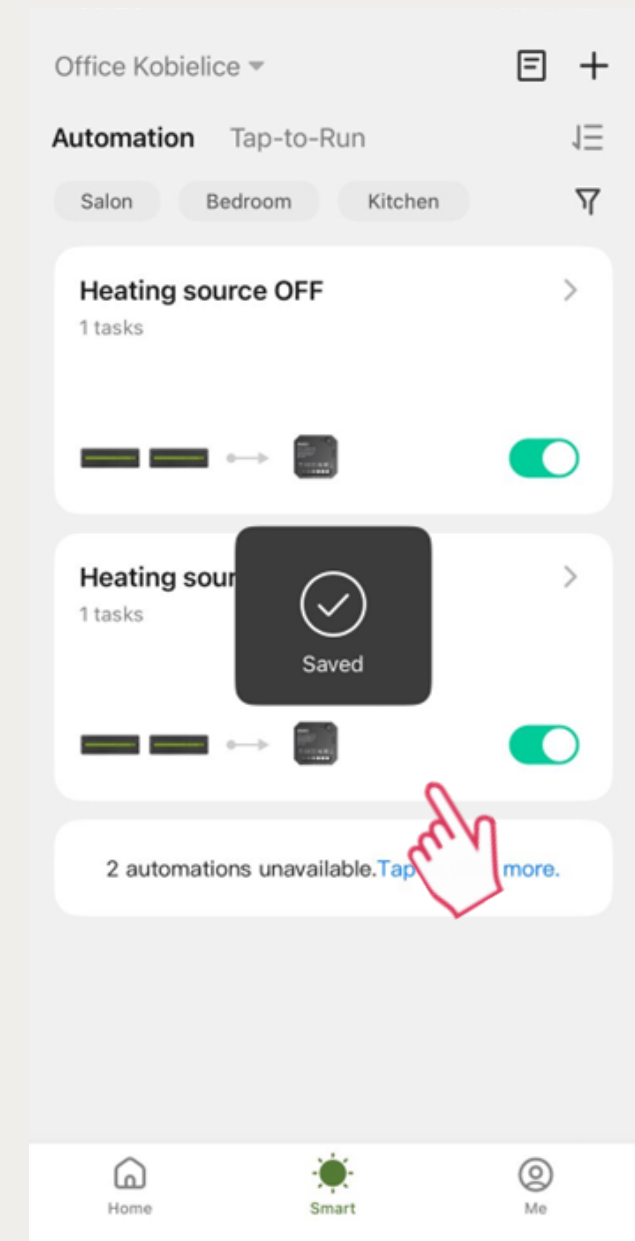

Goed gedaan! 🎉